


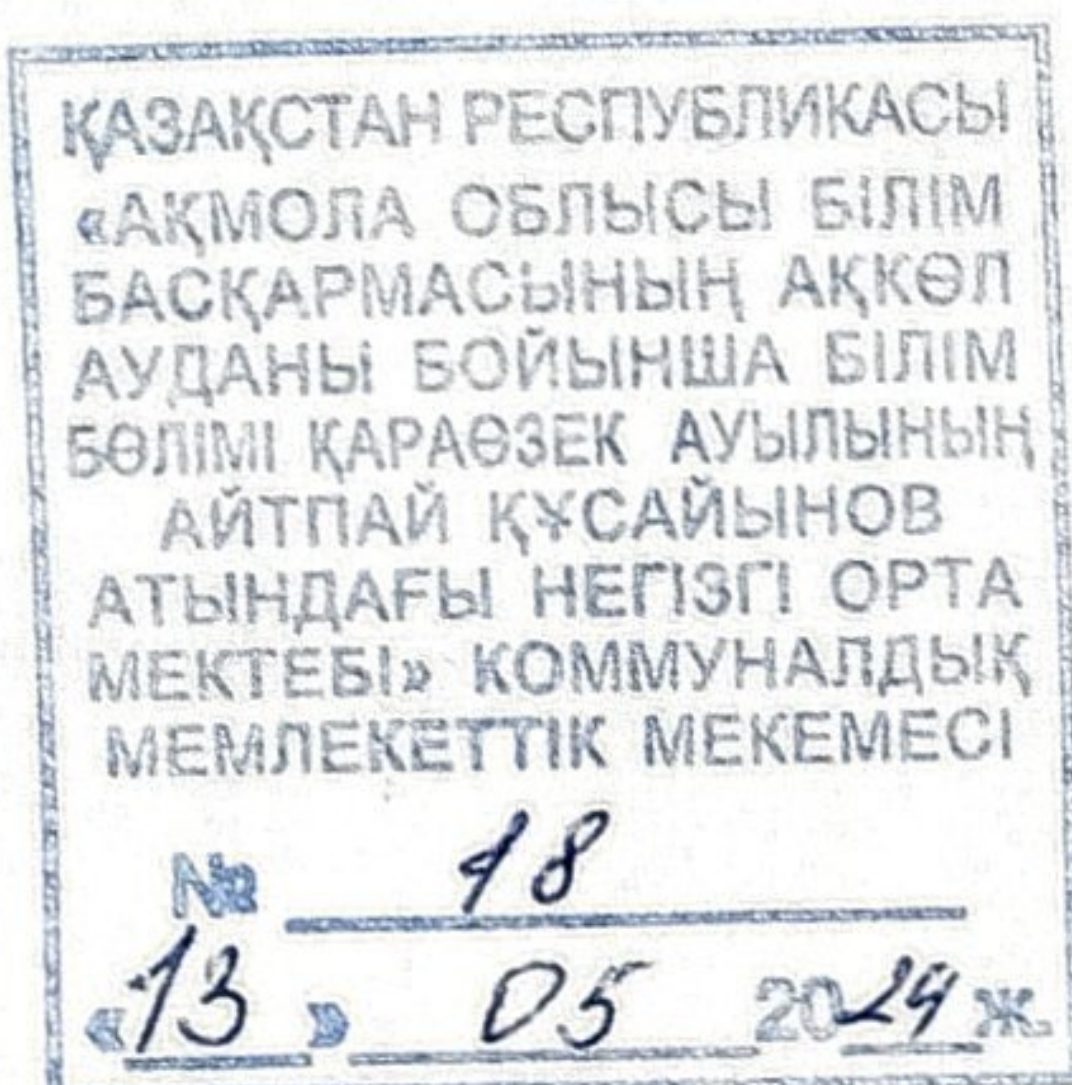

Начальнику отдела по  
черезвычайным ситуациям  
Аккольского района  
Абишеву Арыстану  
Толегеновичу

Информация об устранении нарушений по предписанию №28 от 18.04.2024 года  
отдела ЧС Аккольского района

| № | Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сведения об устранении      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Завести специальный журнал для проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения.<br>Основание: п. 66 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024                                                                                                                                                                          | Журнал заведен              |
| 2 | В правом крыле под лестничным маршем запретить хранение различных горючих материалов<br>Основание: п. 24 п.п.10 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024                                                                                                                                                                           | Лестничным марш<br>расчищен |
| 3 | В кабинете директора школы образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных перегород инженерными и технологическими коммуникациями, уплотнить негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.<br>Основание: п.14 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024 | Зазоры заделаны             |
| 4 | В уборном помещении, в кабинете начальных классов №5 запретить эксплуатацию незакрепленной электророзетки.<br>Основание: п.86 п.п.2 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024                                                                                                                                                       | Розетки закреплены          |
| 5 | Произвести замер сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.. Основание: п.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Замер произведен            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   | «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 6 | В кабинете начальных классов, кабинете истории, в спортивном зале электрические провода соединить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024 | Электрические провода выполнены с помощью опрессовки |
| 7 | В помещении спортивного зала, в левом крыле коридоре школы установить защитную крышку на соединительную коробку.<br>Основание: п.82 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024                                              | установлены                                          |

Директор школы



М.Сулейменова